




PIRO-LEVEL BT.
Tel: +36 /20/ 9252-654
E-mail: pirolevel@upcmail.hu



Szabályozó

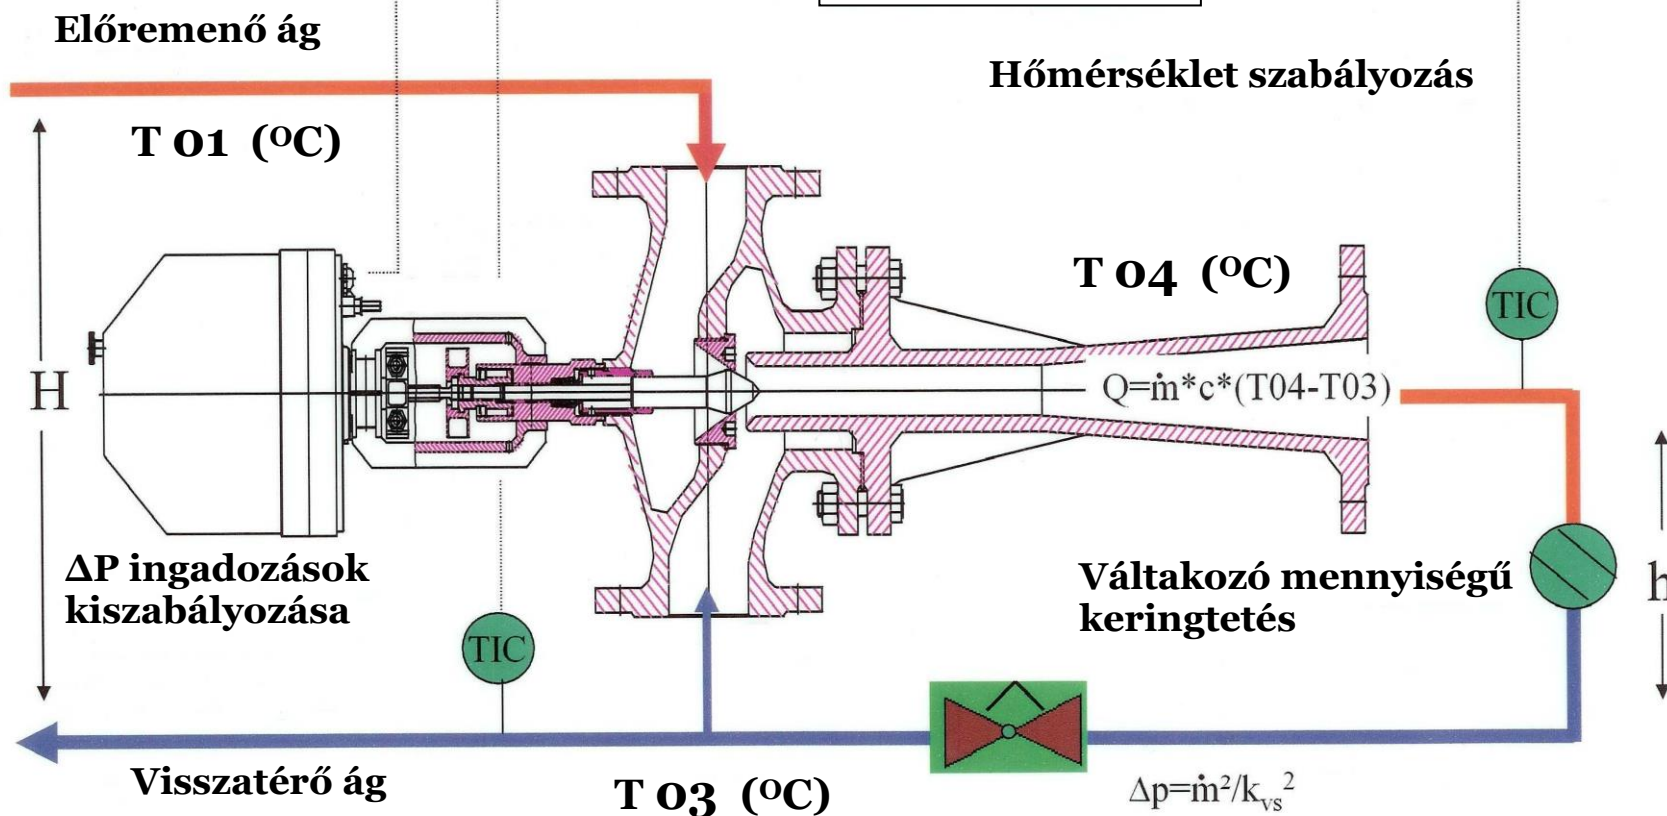

A „H” nyomáskülönbség garantálja a vízforgalmat, a „h” emelőmagasságnak megfelelően a fogyasztón keresztül

Vízugárszivattyú fűtési és szellőző rendszerekben.

- 1a kép: Vízugárszivattyú több szintű radiátor rendszerben
- 1b kép: Vízugárszivattyú radiátor körben
- 1c kép: Vízugárszivattyú radiátor körben Tischelmann rendszerben
- 1d kép: Vízugárszivattyú melegvíz melegítőben
- 1e kép: Vízugárszivattyú léghevítő rendszerben

Jelmagyarázat

